

कार्यालय

मुख्य

अग्निशमन

अधिकारी,

लखनऊ।

पत्र संख्या:-न-31/एफएस-2021

दिनांक: जून 28, 2021

सेवा में,

प्राचार्य/Principal

केन्द्रीय विद्यालय,

सेक्टर-जे अलीगंज, इन्दिरानगर, लखनऊ।

विषय: केन्द्रीय विद्यालय, सेक्टर-जे अलीगंज, लखनऊ की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में।

कृपया अपने पत्र संख्या-एफ0 26346/2020-2021/केवि अलीगंज लखनऊ/500, दिनांक 18.06.2021 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो उपरोक्त विषयक है।

प्रश्नगत प्रकरण में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से अग्निशमन अधिकारी इन्दिरानगर द्वारा स्थलीय निरीक्षण/परीक्षण कराया गया, जिनकी आख्या के अनुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये:-

**भवन की संरचना:-** भवन वर्ष-2005 के पूर्व का निर्मित विद्यमान भवन है।

1-प्रश्नगत साइंस ब्लॉक भूतल, प्रथम तल व द्वितीय तल तक का निर्मित है, जिसकी ऊँचाई-11.80 मीटर है।

2-प्रश्नगत प्राइमरी ब्लॉक भूतल व प्रथम तल तक का निर्मित है, जिसकी ऊँचाई-7.77 मीटर है।

3-प्रश्नगत सेकेण्ड्री ब्लॉक भूतल व प्रथम तल का निर्मित है, जिसकी ऊँचाई-07.77 मीटर है।

4-प्रश्नगत साइंस ब्लॉक में एक स्टेयरकेस-1.50 मीटर का निर्मित है, सुरक्षित पलायन हेतु एक स्टेयरकेस का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। प्राइमरी ब्लॉक एवं सेकेण्ड्री ब्लॉक में दो-दो स्टेयरकेस क्रमशः 1.50 मीटर चौड़ाई के निर्मित हैं।

**ढाँचागत व्यवस्था-**

1-प्रश्नगत भवन के सामने 18.00 मीटर चौड़ा रोड उपलब्ध है।

2-प्रवेश व निकास द्वार की चौड़ाई-04.50 मीटर है।

**अग्नि सुरक्षा व्यवस्था-**

1-प्रश्नगत साइंस ब्लॉक में मानक के अनुसार होजरील स्थापित कराया जाना अपेक्षित है।

2-प्रश्नगत साइंस ब्लॉक के टैरिस पर टैरिस टैंक क्षमता-10000 लीटर का निर्मित है तथा उसके पास-450 एलपीएम क्षमता का टैरिस पम्प स्थापित कराया जाना अपेक्षित है।

3-प्रश्नगत भवन के प्रत्येक ब्लॉक में मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्यूशर स्थापित कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अग्नि सुरक्षा एवं जनहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत भवन में मानक के अनुसार ढाँचागत/अग्निसुरक्षा व्यवस्था का अधिष्ठापन कराकर ऑन लाइन आवेदन कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

(विजय कुमार सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी,

लखनऊ।

प्रतिलिपि:

1- अग्निशमन अधिकारी, इन्दिरानगर, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अग्निशमन सिलेन्डरो का विवरण

19/02/2021

V.V. NIG  
66

क्रम सं०	विभाग /स्थान जहाँ लगाया गया	संख्या	
		1	✓
1	रूम नं 46 से 50 के बीच में	1	✓
2	रूम नं 51 से 55 के बीच में	1	✓
3	रूम नं 56 से 60 के बीच में	1	✓
4	रूम नं 06 से 10 के बीच में	1	✓
5	रूम नं 11 से 15 के बीच में	1	
6	प्राचार्या आफिस में	1	
7	कार्यालय में	1	
8	स्टाफ रूम में	2	शेन्डर रूम वरनावाला जम सिस्टम
9	विजली रूम में	1	सुशील
10	जीव विज्ञान प्रयोगशाला में	2	
11	रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में	1	
12	भौतिक प्रयोगशाला में	1	
13	पुस्तकालय में	1	
14	कनिष्ठ कम्प्यूटर लैब में	1	
15	विज्ञान ग्राउंड फ्लोर में	1	✓
16	विज्ञान ग्राउंड(प्रथम) फ्लोर में	1	✓
17	विज्ञान ग्राउंड(द्वितीय) फ्लोर में	1	✓
18	रूम नं 21 से 25 के बीच में	1	
19	परीक्षा विभाग	01	

दिनांक 17/02/2021 से 16/02/2022 तक मात्र



भुगतान कर निरस्त किया +4  
24  
Principal  
Kendriya Vidyalaya  
Aliganj, Lucknow



D. 09ALOPR5184M1Z3

# Star Fire Protection

(Fire Protection & Life Safety Engg.)

Complete Range of Fire Fighting Equipments & Life Safety Devices  
Spl. In : Fire Hydrant & Fire Alarm System

D-2/117, Vibhuti Khand  
Gomti Nagar, Lucknow

Ph. : 0522-4011966, 7839018062, 9956564957


Book No.

SI. No. SF 2020-21 /162

Date of Issue : 22-02-2021

KENDRIYA VIDHYALAYA,SSB  
ALIGANJ, LUCKNOW

Description	Unit	QTY	Rate per Unit	Amount
1. Refilled ABC Type Fire Extinguisher Cap. 10 kg	Nos	1	1,500.00	1,500.00
2. Refilled ABC Type Fire Extinguisher Cap. 5 kg	Nos	14	1250.00	17,500.00
3. Refilled ABC Type Fire Extinguisher Cap. 1 kg	Nos	1	400.00	400.00
4. Replace of ABC Valve	Nos	1	200.00	200.00
5. Replace of ABC Watch	Nos	1	200.00	200.00

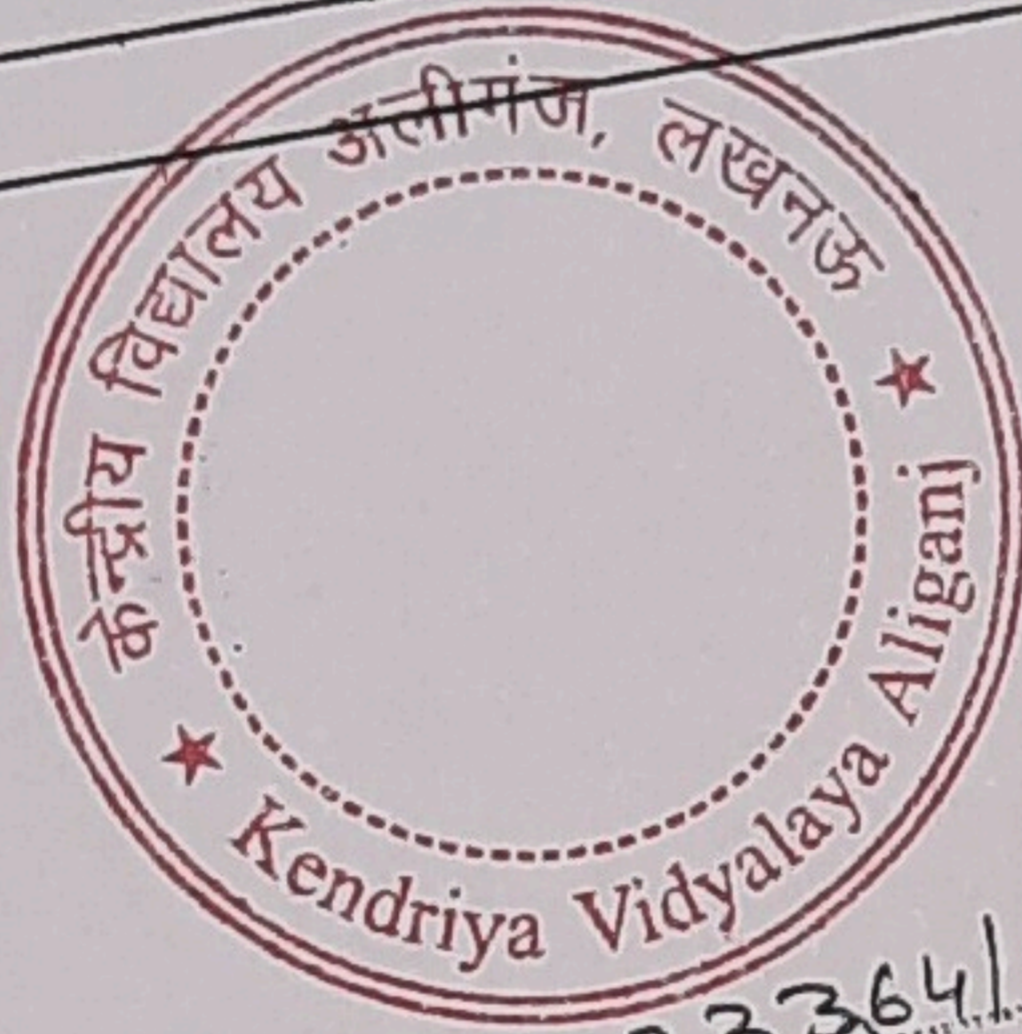

गुप्तता का नोट - 23364/- (रुपये)  
 केन्द्रिय विद्यालय अलीगंज, लखनऊ  
 के विवरण/विनिर्देशन  
 स्विकृत किया जाता है।  
 [Signature]

भुगतान कर निरस्त किया

Total	19,800.00
C GST @9%	1,782.00
S GST @ 9%	1,782.00
ROUND OFF +/-	
<b>Grand Total</b>	<b>23,364.00</b>

Rs.word:- Twenty Three Thousand Three Hundred Sixty Four Only.

E. & O. E.  
 Objection will be entertained with in weak in writing.  
 Cheque charge Rs. 300/- if the bank will returned by the bank.  
 Subject to Lucknow Jurisdiction only.  
 Firm account with -  
 Firm account with - Allahabad Bank, Takrohi Bazar, Lucknow  
 A/c No-50195841131, IFSC Code: ALLA0212137

For Star Fire Protection  
 [Signature]  
 Signature of the Issuing Person

